Docusign Envelope ID: 3733A11C-B9DC-4FEB-894B-F037DCEB69B8

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA
PAE
UHE Simplício e Anta

ANEXO 25

Fluxogramas de Acionamento

Documento	Rev 0	Rev 1	Rev 2	Rev 3			
PAE			dez/2023	jan/25			
Alterações da revisão atual	Documento Novo. Revisão geral deste Anexo.						

Revisão 03 – Janeiro/2025

Docusign Envelope ID: 3733A11C-B9DC-4FEB-894B-F037DCEB69B8

Assinaturas

LUIZ FERNANDO ALVES DA SILVA
SEGURANÇA DE BARRAGEM MANUTENÇÃO CIVIL GERAÇÃO SUDESTE - OOMB.F
LUIZ FERNANDO ALVES DA SILVA

GUSTAVO SPIEGELBERG
SEGURANÇA DE BARRAGEM MANUTENÇÃO CIVIL GERAÇÃO SUDESTE - OOMB.F
GUSTAVO SPIEGELBERG

CRISTIANO NEVES SIMÃO
SEGURANÇA DE BARRAGEM MANUTENÇÃO CIVIL GERAÇÃO SUDESTE - OOMB.F
CRISTIANO NEVES SIMÃO

Michelle Taveira Telles
SEGURANÇA DE BARRAGEM MANUTENÇÃO CIVIL GERAÇÃO SUDESTE - OOMB.F
MICHELLE TAVEIRA TELLES

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SIMPLÍCIO GERAÇÃO SUDESTE - OOGS.F
GEOVANE ABRAÃO BENFICA

José Henrique Vilela
PRODUÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GERAÇÃO SUDESTE - OOG.F
JOSE HENRIQUE VILELA

FRANCISCO JOSE ARTEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ELETROBRAS SUDESTE - OO.F
FRANCISCO JOSE ARTEIRO DE OLIVEIRA

Docusign Envelope ID: 3733A11C-B9DC-4FEB-894B-F037DCEB69B8

Nível de Segurança da Barragem ALERTA (NÍVEL 2 - LARANJA)

Anomalias representam risco à segurança da barragem, no curto ou médio prazo, exigindo providências imediatas para manutenção das condições de segurança do empreendimento, bem como para mitigação de danos humanos, ambientais e materiais.

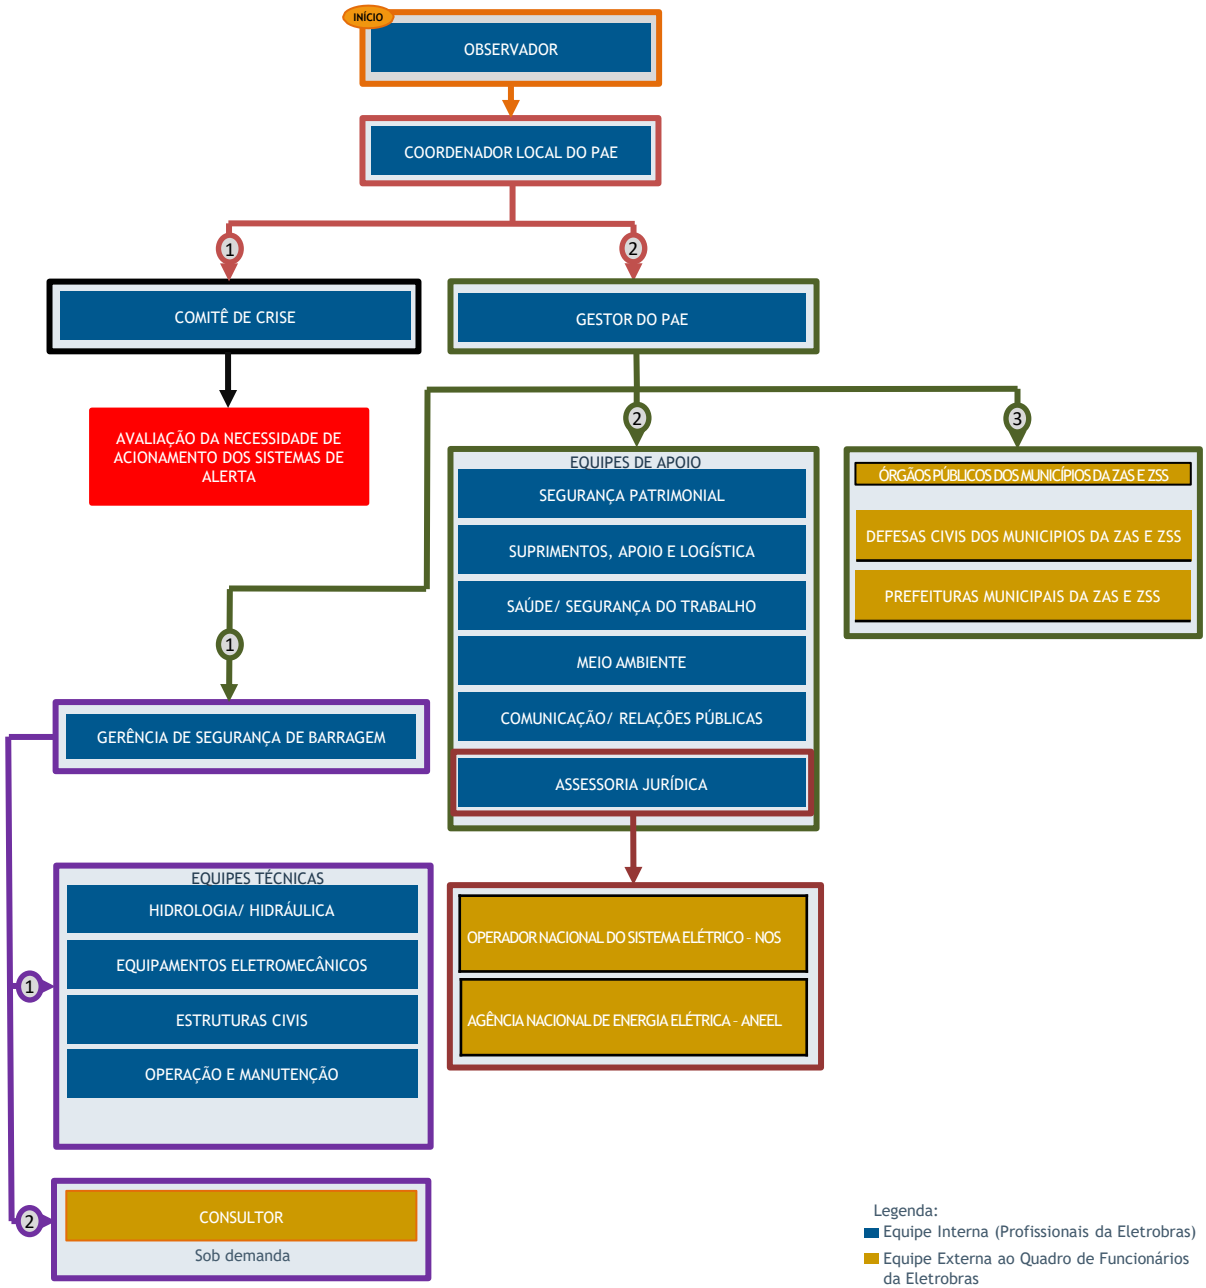

Docusign Envelope ID: 3733A11C-B9DC-4FEB-894B-F037DCEB69B8

Nível de Segurança da Barragem EMERGÊNCIA (NÍVEL 3 - VERMELHO)

Anomalias representam risco iminente de ruptura ou as ações de resposta não são capazes de GARANTIR que a estrutura não irá romper, exigindo providências imediatas para prevenção e mitigação de danos humanos, ambientais e materiais

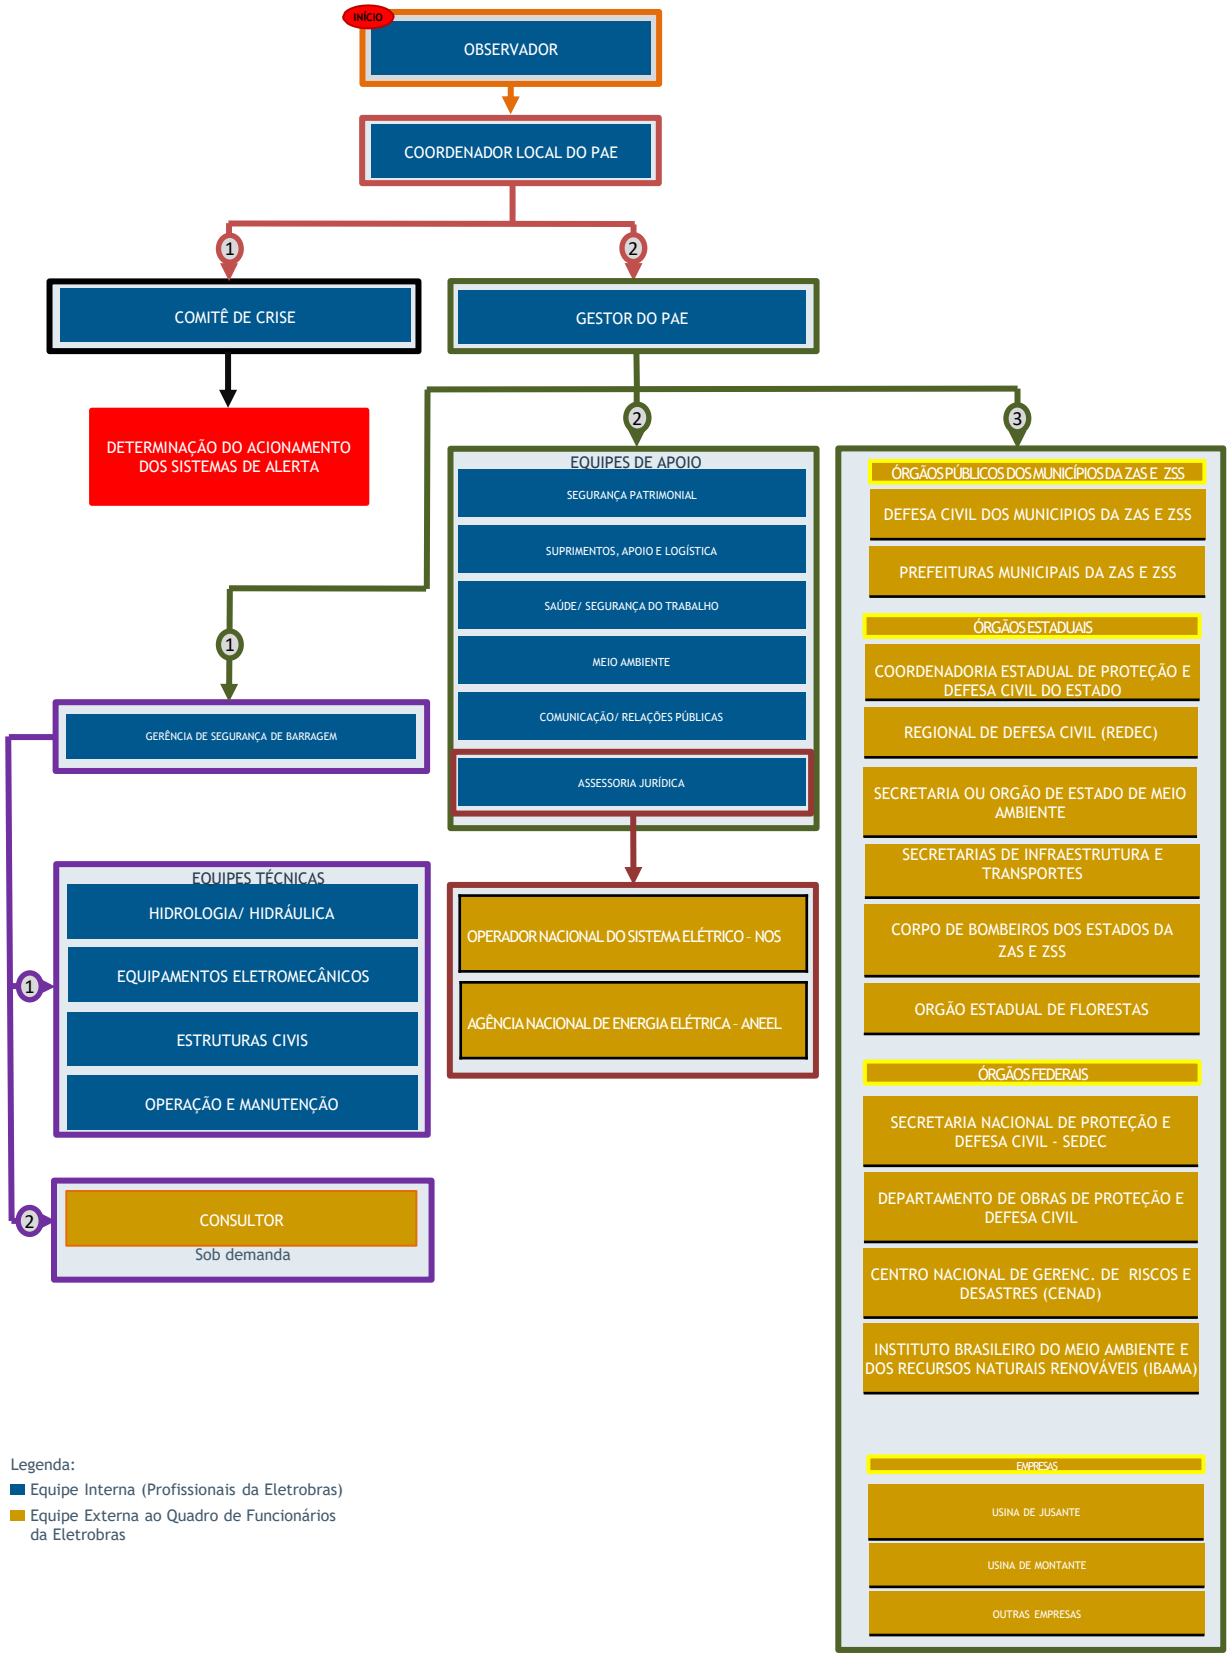

Legenda:

- Equipe Interna (Profissionais da Eletrobras)
- Equipe Externa ao Quadro de Funcionários da Eletrobras